

市場 3

〈大邱S市場
3地区 火災〉

성냥불 不注意로 發火—
700餘 店舖 全燒

1976. 12. 17.

— 歲暮 大목 商品 20億대 모두 잿더미로 —

負傷 7 名, 財産被害 20億원

1層 内部의 罹災 모습




화재 후의 건물 외관



2層 内部의 罹災 모습



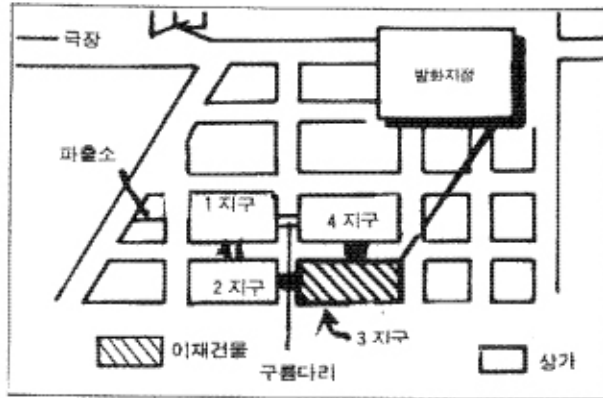

S市場 平面圖

제3 지구 건물 전체와 2 지구 및 제4 지구 연교 부분이 全燒되었다.

● 一般事項

建物用途：市場

所在地：大邱直轄市 中區

火災日時：1976. 12. 17, 19:40~22:40

發火位置：3 地區 1 層 동쪽 D 상회

火災原因：성냥불 取級 不注意

● 建物概要

S市場을 구성하고 있는 4개 地區(火災 當時) 중 하나로서 철근 콘크리트造 2層, 延面積 7,348.8m²으로 1層에는 菓子, 文房具, 食品, 乾魚物, 鎗器, 鉄物店 等 32 2 個 店舖, 2層에는 메리야스, 兒童服, 淑女服 店舖 等 210個 店舖와 屋上 店舖로 되어 있었으며 他 地區와 콘크리트造 連橋로 連結되어 있었다.

3 地區 建物은 1962年 火災로 新築하였고 1968年 火災로 再築되었으며 1974年에 各 店舖別로 個人에 分讓되었다. (※ 同 火災로 3 地區 建物은 火災後 完全 撤去하여 同 場所에 消防 派出所와 廣場을 設置해 S市場 全体의 災害 予防에 기여해 오고 있음).

● 火災履歷

“火災事例” 第1輯 「市場 2」 參照.

● 火災狀況

火災는 1976年 12月 17日 19:40時頃 3 地區 1 層 동쪽 D商會에서 發生, 同 市場은 18:00時頃이면 門을 닫기 시작하므로 19:00時頃에는 大部分의 店舖가 撤市하고 店舖主들은 歸家한 뒤였다.

最初에 警備員 J氏가 巡察中 D商會의 닫혀진 셔터 사이로 煙氣와 불길이 나오는 것을 發見하고 消火器를 들고 달려갔으나 불길이 이미 天井을 타고 퍼지기 시작하여 初期 鎖火를 못하고 즉시 119에 火災 申告하였다.

불길은 강한 南西風을 타고 베니어板으로 이어진 店舖의 간막이와 收容 商品을 태우며 계속 擴大되어 갔으며 申告後 5分만에 出動한 消防隊도 纖維類 등이 타는 냄새와 有毒한 가스 때문에 쉽게 接近할 수 없었다.

특히 市場 建物の 防火上 가장 큰 問題点이라고 할 수 있는 店舖마다 굳게 닫힌 防犯 서터 때문에 鎖火가 제대로 이루어지지 않았을 뿐더러 年末 大목을 노려 店舖마다 많은 商品들을 쌓아 놓아 出動한 消防車 33臺와 消防官, 警察等 1,000餘名이 動員되었으나 2地區와 4地區로의 延燒를 막는 데에만 嚴重하여 完全 鎖火에는 별 도움이 되지 못하였다.

21:00時頃에는 불길이 2층까지 옮겨 붙어 불기둥이 50여m나 치솟고 불의 熱氣는 주위 300m까지 미쳤다. 3地區 1, 2層을 모두 태운 불은 2地區와 4地區로 連結된 86個 連橋 店舖까지 延燒되었으며 격심한 熱氣로 2層 슬라브 一部가 무너져내리기도 하였다. 불 소식을 듣고 달려나온 商人들중 一部가 商品을 꺼내기 위해 火災 建物로 뛰어들었다가 이 중 4名은 重輕傷을 입었다.

이 날 불로 3地區 1, 2層과 屋上 假設 店舖, 連橋 店舖等 674個 店舖와 大목을 노려 쌓아 둔 20億대의 商品을 全燒시킨 뒤 22:40時頃 鎖火되었다.

火災의 原因은 성냥불 취급 부주의로 밝혀졌다.

●被害狀況

人命被害: 負傷 7名

財産被害: 20億원

(建物 1億 4千 5百萬원, 動産 18億 5千 5百萬원)

●問題点

1. 防火区劃 未設置.
2. 防犯用 鉄製 서터 때문에 消火作業 곤란.
3. 消防道路가 狹小하고 各棟間 連結된 連橋가 낮아 消防車 通行에 支障 招來.
4. 消防施設 未備.
5. 多量의 可燃性 內裝材와 可燃性 商品으로 火災 荷重 過多.