


總發火의 4分の 1이 大火로 發展했으나 1888년에는 總數의 百分의 6으로 減少되고 1924년에는 實로 萬分の 73으로 減少하였다 한다.


< 參考 資料 >

(3) 우리나라의 화재발생 상황

1. 년도별 화재발생 현황

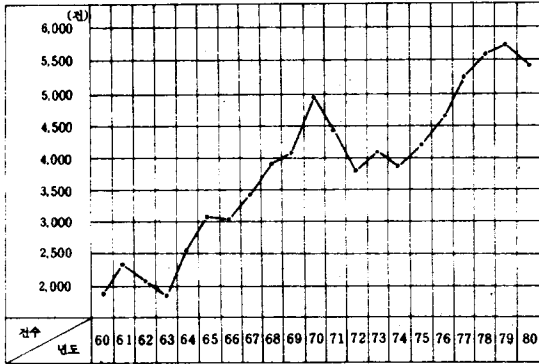

2. 년도별 화재피해 현황

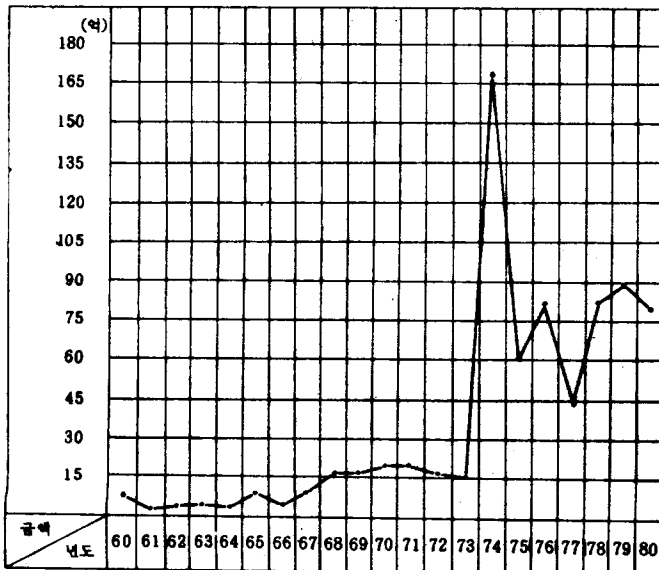

3. 화재피해의 대형화 추세 현황

(단위 : 천원)

| 구분 년도 | 전체화재 발생건수 | 대형화재 발생건수 | 전체화재피해액 (천 원) | 대형화재로 인한 피 해 액 | 전체화재와의 대비 | | 비 고 |
|----------|--------------|--------------|------------------|-------------------|-----------|--------|-----|
| | | | | | 건 수 | 피해액 | |
| 1974 | 3,901 | 58 | 16,865,403 | 15,875,000 | 1.5 % | 94.1 % | |
| 1975 | 4,259 | 78 | 6,063,633 | 4,964,000 | 1.8 % | 81.8 % | |
| 1976 | 4,712 | 48 | 8,375,797 | 6,491,719 | 1.0 % | 77.5 % | |
| 1977 | 5,363 | 51 | 4,456,585 | 2,111,676 | 1.0 % | 47.4 % | |
| 1978 | 5,648 | 59 | 8,454,030 | 5,519,026 | 1.0 % | 65.3 % | |
| 1979 | 5,711 | 66 | 8,850,789 | 5,310,682 | 1.2 % | 60.0 % | |
| 1980 | 5,438 | 51 | 8,302,000 | 3,856,000 | 0.94 % | 46.5 % | |

(자료) 내무부

4. 주요 화재 사례

| 발화시간 | 장 소 | 주요소실건물 | 원 인 | 피 해 상 황 |
|-----------------------|----------------------------|--|--|--|
| 1953. 1.30 (07:30) | 부산시 국제시 장 중심부 | 국제시장 중심부 를 비롯한 신창 동, 대청동, 부 평동지역 일부 | 요리점(춘향원)에 서 석유동전을 덴 스도중 쳐서 떨어 뜨린 것으로 추정 됨. | 당시 화재로 2억환 정도, 1,000 여 점포 및 가옥소실, 20여명 사망 또는 행방불명, 10여명 부 상, 이재민 18,000여명 |
| 1953.11.27 (20:25) | 부산시 영주동 16-17 (부산역전) | 부산역, 부산방송 국, 조선포텔, 대 한부인회관, 국제 호텔 등 | 난로과열 | 약 2천억환, 1,250호 5,200세대 28,200명의 이재민 발생, 사상자 18,000여명 |
| 1960. 3. 2 (08:00) | 부산시 범일동 국제교무공장 | 공장건물 60평 | 원인불명 | 약 1억환, 62명 사망 |
| 1968.11.23 (04:30) | 서울 중구 남창동 34 | 창 고 | 전기방석 과열 | 3억 1천 2백만원 |
| 1969. 8.16 (01:15) | 경남 마산시 양덕동 | 한일합섬 | 담배불 | 3억 6천 4백 8십만원 |
| 1970. 1.17 (06:17) | 서울 중구 소공동 91 | 반도조선아케이드 | 석유난로 과열 | 3억 5천 8백만원, 3,320평 (222개 점포) 중에서 3,120평 (209개 점포) 소실(상품) |
| 1970. 4. 1 (10:17) | 부산시 동구 중앙동 164 | 제 2부두 6호 보세공장 | 화공약품 자연발화 | 3억 7천 4백 5십만원, 건물 1,246평 전소 |

| 발화시간 | 장 소 | 주요소실건물 | 원 인 | 피 해 상 황 |
|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---|
| 1971.12.25 (10:17) | 서울 중구 충무로 1가 25-5 | 대연각호텔 | 프로판가스 폭발 | 8억3천800여만원, 사망 163명, 부상63명, 건물 10,207평 소실 |
| 1972.12.2 (20:17) | 서울 종로구 새종로 81 | 서울시민회관 | 전기과부하 | 3억5천만원, 사망 53명, 부상 76명 |
| 1973.8.12 (04:24) | 충북 영동역 북방 약100m 지점 | 대구기관차 소속 1042 유조차 | 과속진입탈선 | 1억5천만원, 사망 38명, 부상 12명, 화차 24량 전복피해 |
| 1974.1.23 (15:45) | 경북선 산근 구미공단내 윤성방적 | 윤성방적주식회사 구미공장 | 전기형광등 스타트 구 과열 및 분진 폭발 | 약 150억원 |
| 1974.10.17 | 서울 중구 회현동 | 뉴남산호텔 | 전기과부하 | 사망 19명, 부상 44명 |
| 1974.11.3 (02:47) | 서울 동대문 구 전농2동 620 | 대왕코너 | 전기 | 사망 88명, 부상 35명 |
| 1975.5.24 (05:55) | 경남 마산시 양덕동 | 한일합섬 마산공장 | 전기 | 약3억7천만원 |
| 1975.5.25 (08:45) | 부산시 부산진 구 폐법동 | 국제화학 사상공장 | 그라인더 결합 | 약1억5천만원, 부상 5명 |
| 1975.6.10 (06:18) | 서울 중구 남창동 | 남대문시장 D동 | 성냥불 | 약4억1천3백만원, 부상 9명 |
| 1975.10.12 (23:40) | 서울 동대문 구 전농2동 620 | 대왕코너 | 담배불 | 약1억5천만원, 3,348평 소실 |
| 1975.11.20 (21:35) | 경북 대구시 대신동 | 서문시장 | 원인불명 | 약25억7천만원 |
| 1976.7.31 (02:45) | 경북 대구시 동문동 20-11 | 동아백화점 | | 약3억원, 사망 4명, 부상 1명 |
| 1976.2.14 | 서울 영동포 구 신도림동 762 | 영창악기제조(주) | 작업부주의 | 약4억2천만원 |
| 1976.9.27 (22:05) | 부산 동구 대 창동3가 89 | 삼성물산 보세화물 (중앙창고) | 담배불 | 약32억6천만원 |

| 발화시간 | 장 소 | 주요소실건물 | 원 인 | 피 해 상 황 |
|-------------------------|--------------------------|----------------|---------|----------------------------|
| 1976.12.17 (19:35) | 대구시 중구 대신동 115-379 | 서문시장 3 지구 | 불명 | 20 억원, 부상 4 명 |
| 1977. 9.14 (21:47) | 서울 중구 남창동 32 | 남대문시장 C 동 | 방화 | 약 3 억 2 천만원, 소방관 1 명 사망 |
| 1978. 6.11 (21:40) | 경북 경산군 중방동 72-1 | 동일직물 | 누전추정 | 약 3 억 2 천만원 |
| 1978.11. 1 (12:08) | 경기 수원시 매탄동 416 | 삼성전자 | 성냥불 | 약 86 억원 |
| 1978.11.23 (00:45) | 부산시 부산진 구 당감동 109 | (주)태화 (계 2 공장) | 전선단락 | 약 3 억 6 천만원 |
| 1979.12.19 | 서울 관악구 동작동 1 | 서울모방공장 | 누전 | 약 28 억 8 천만원, 사망 1 명 |
| 1979.12.24 | 경남 마산시 창원기계단지 | (주)금성사 | 전기과부하 | 56 억 6 천만원 |
| 1980.10.25 | 서울 종로구 세종로 81-3 | 세종문화회관 | 전기시설이상 | 약 2 억 2 천만원 |
| 1981. 6. 9 | 경북 대구시 장동 404-6 | 금성염직 (주) | 모소기연통과열 | 약 23 억 3 천만원 |
| 1981. 7.18 (11:50) | 충남 대덕군 기성면 관저리 493 | 충남방적 대전공장 | 담배불(추정) | 약 30 억 추정 |