

제 38 회 방재 퀴즈

방재 퀴즈는 애독자 여러분의 성원에
보답하려는 작은 정성에서 마련된 것입니다.
특수건물 소유자와 관련 종사자는 물론
독자라면 누구나 응모하실 수 있습니다.
많이 응모해 주시기 바랍니다.

• 문제

□□□□ 마크는 방재시험연구소의 엄격한 시험과 철저한 공장 심사에 합격한 우수 방화 안전 관련 제품에만 부여하는 □□□□ 마크입니다. 의류에서 건축자재·카펫·소방용 제품에 이르기까지 방화 안전 관련 제품을 살 때에는 이제 FILK 마크를 확인하십시오.

• 응모 요령

반드시 관제 엽서를 사용해서서 정답을 보내주시기 바랍니다.

• 보낼 곳

우편번호 150-010

서울특별시 영등포구 여의도동 35-4

한국화재보험협회 홍보부

• 접수마감

1994년 2월 28일

• 추천

정답 엽서가 많으면 공개 추천으로 당첨자(특상 1명, 금상 1명, 은상 3명, 동상 5명)를 정하며, 추천 결과는 94년 4월 1일자로 발간되는 「방재와 보험」 '94 봄호에 게재됩니다.

* 당첨을 축하드립니다.

제 37 회 방재퀴즈 정답

⑤ 응급 조치후에는 다시 가스가 누설될 때까지 사용할 수 있다.

〈특상〉고급 손목시계 <로렌스시계공업(주)제공>

* 배종두 : 대구시 서구 비산동 2009-64 삼일염직(주)

〈금상〉고급 전자 벽시계 <로렌스시계공업(주)제공>

* 박용원 : 부산시 서구 남부민동 689 오양수산(주)공무부

〈은상〉가정용 가스 누설 경보기 <게코전자(주)제공>

* 심행남 : 광주시 광산구 동호동 486-3

* 이문기 : 군포시 산본2동 주공APT 111동 203호

* 민중택 : 여천시 신기동 24-12

〈동상〉ABC 축압식 분말소화기 <삼우금속(주)제공>


* 공근 : 대구시 중구 태평로 2가-1

* 김태운 : 광주시 북구 중흥동 611-2 철도APT 401호

* 정영채 : 서울시 구로구 구로6동 142-103호 10/4

* 임병오 : 광주시 중구 학1동 69. 광주지방병무청

* 이삼 : 인천시 남구 용현5동 627-79 대림APT 5동 102호

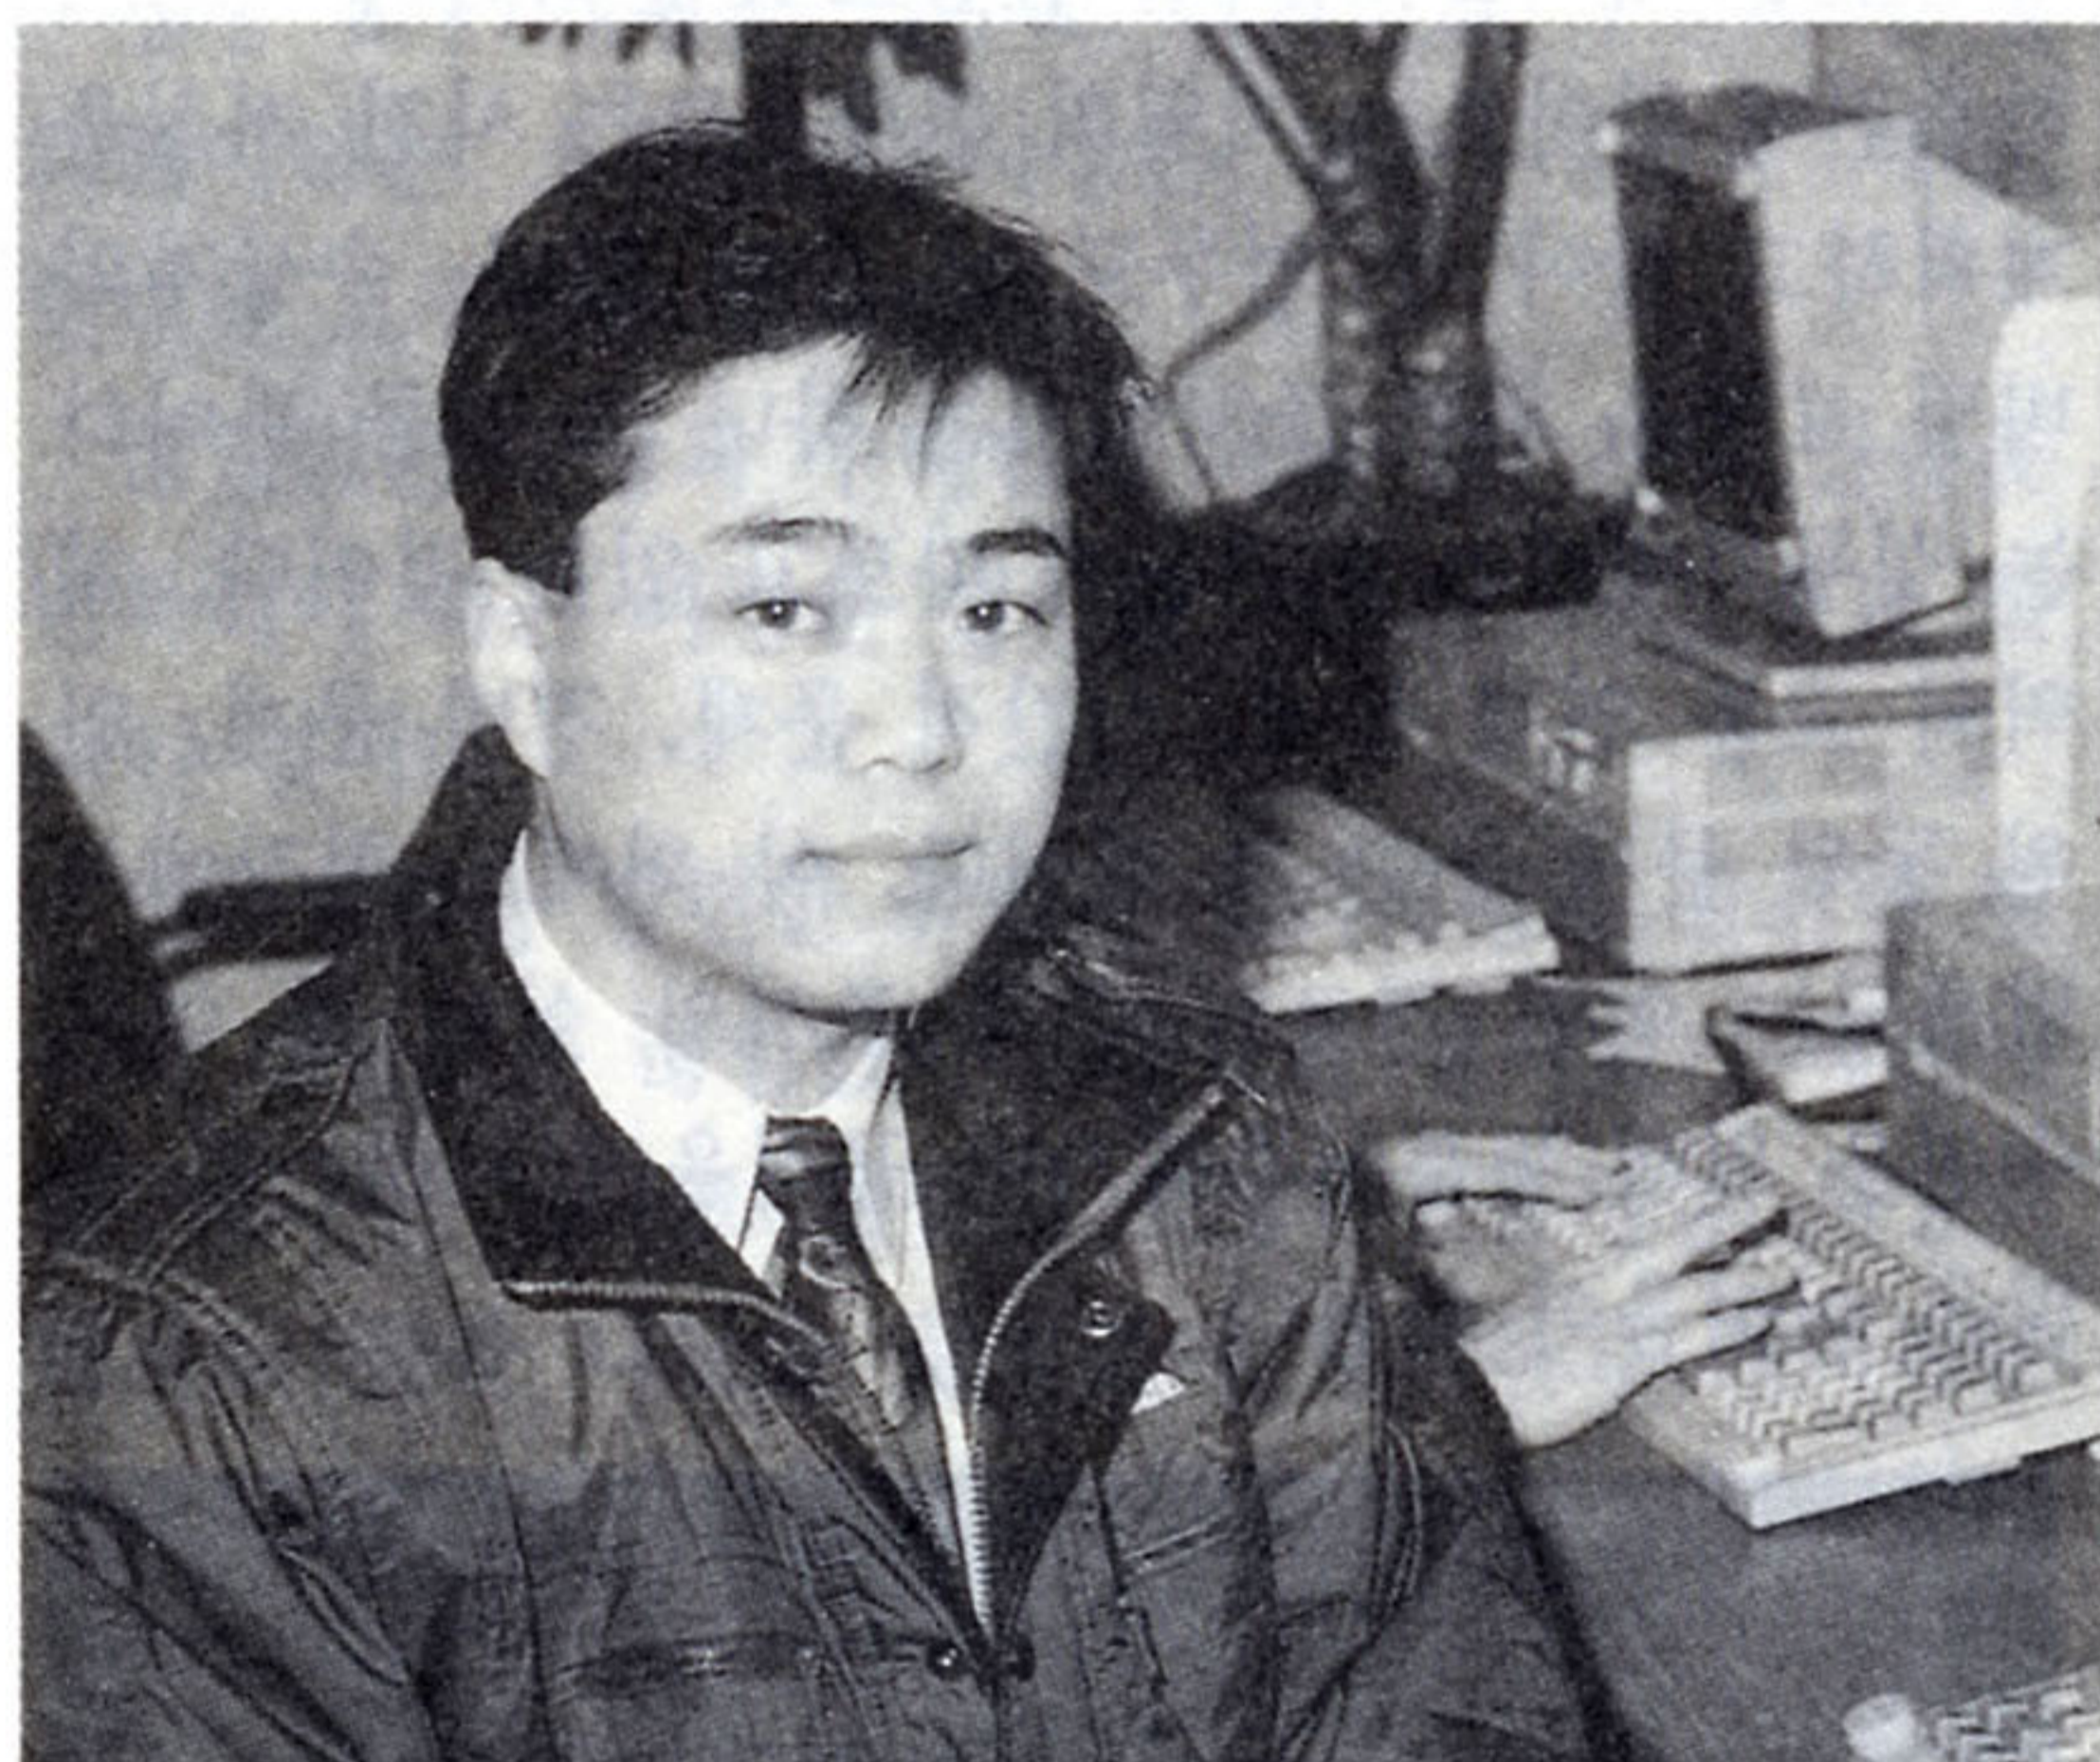


추천은 감사실 김혁환 과장 임회하에 전산부 최성규씨가 수고해 주셨습니다.

서울지역에 거주하시는 분은 본 협회 홍보부(전화 780-8156)로, 지방에 계신 분들은 부산지부(전화 469-7053~5), 대구지부(전화 562-3211~4), 인천지부(전화 427-4011~3), 광주지부(전화 222-3087)로 신분을 확인할 수 있는 신분증을 지참하시고, 94년 1월 31일까지 나오셔서 상품을 수령하시기 바랍니다. 단, 전남 여천시와 경기도 군포시에 계신 분에게는 직접 우송하여 드리겠습니다.



상·품·제·공·처

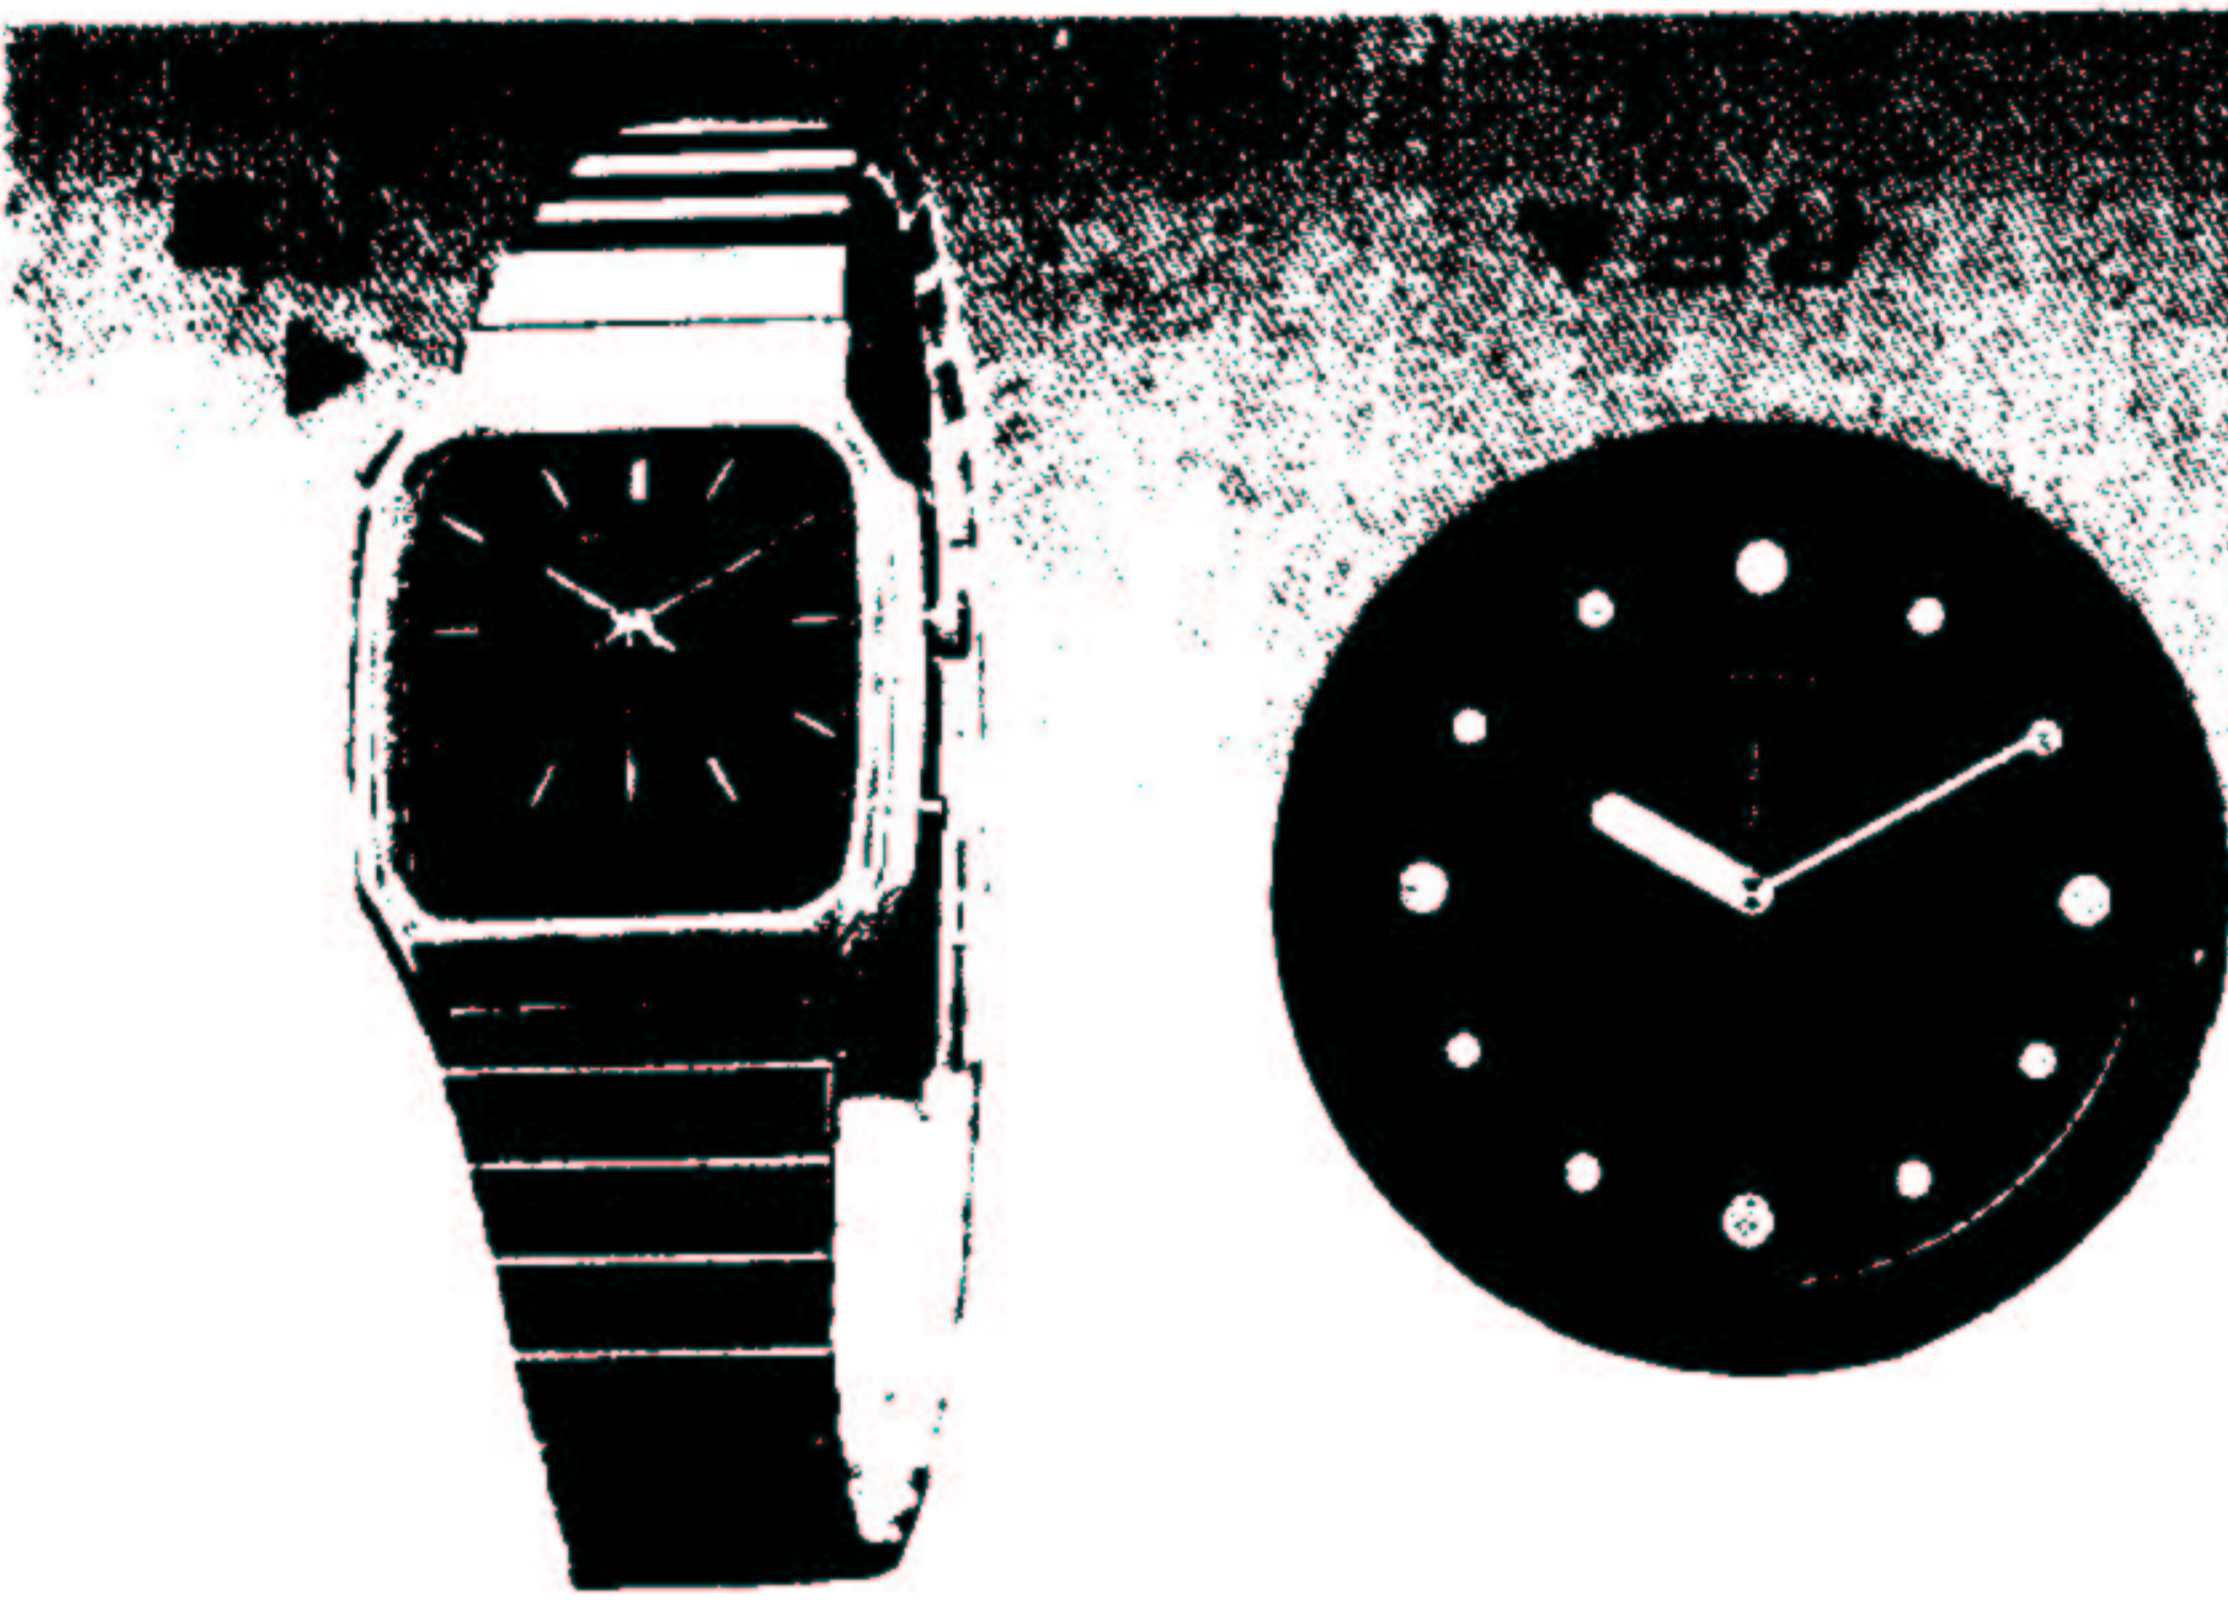

시간이 정답 개성 로렌스


30여년간 묵묵히 시계 하나에만 바쳐온 시계인의
결작품.

오랜 경험과 기술을 바탕으로 정확, 정밀을 생명으로
삼고 제품 하나하나에 깊은 정성을 담았습니다.

 로렌스時計工業株式会社

주소: 부천시 중구 도당동 173-27

전화: (032)676 - 1661(3)

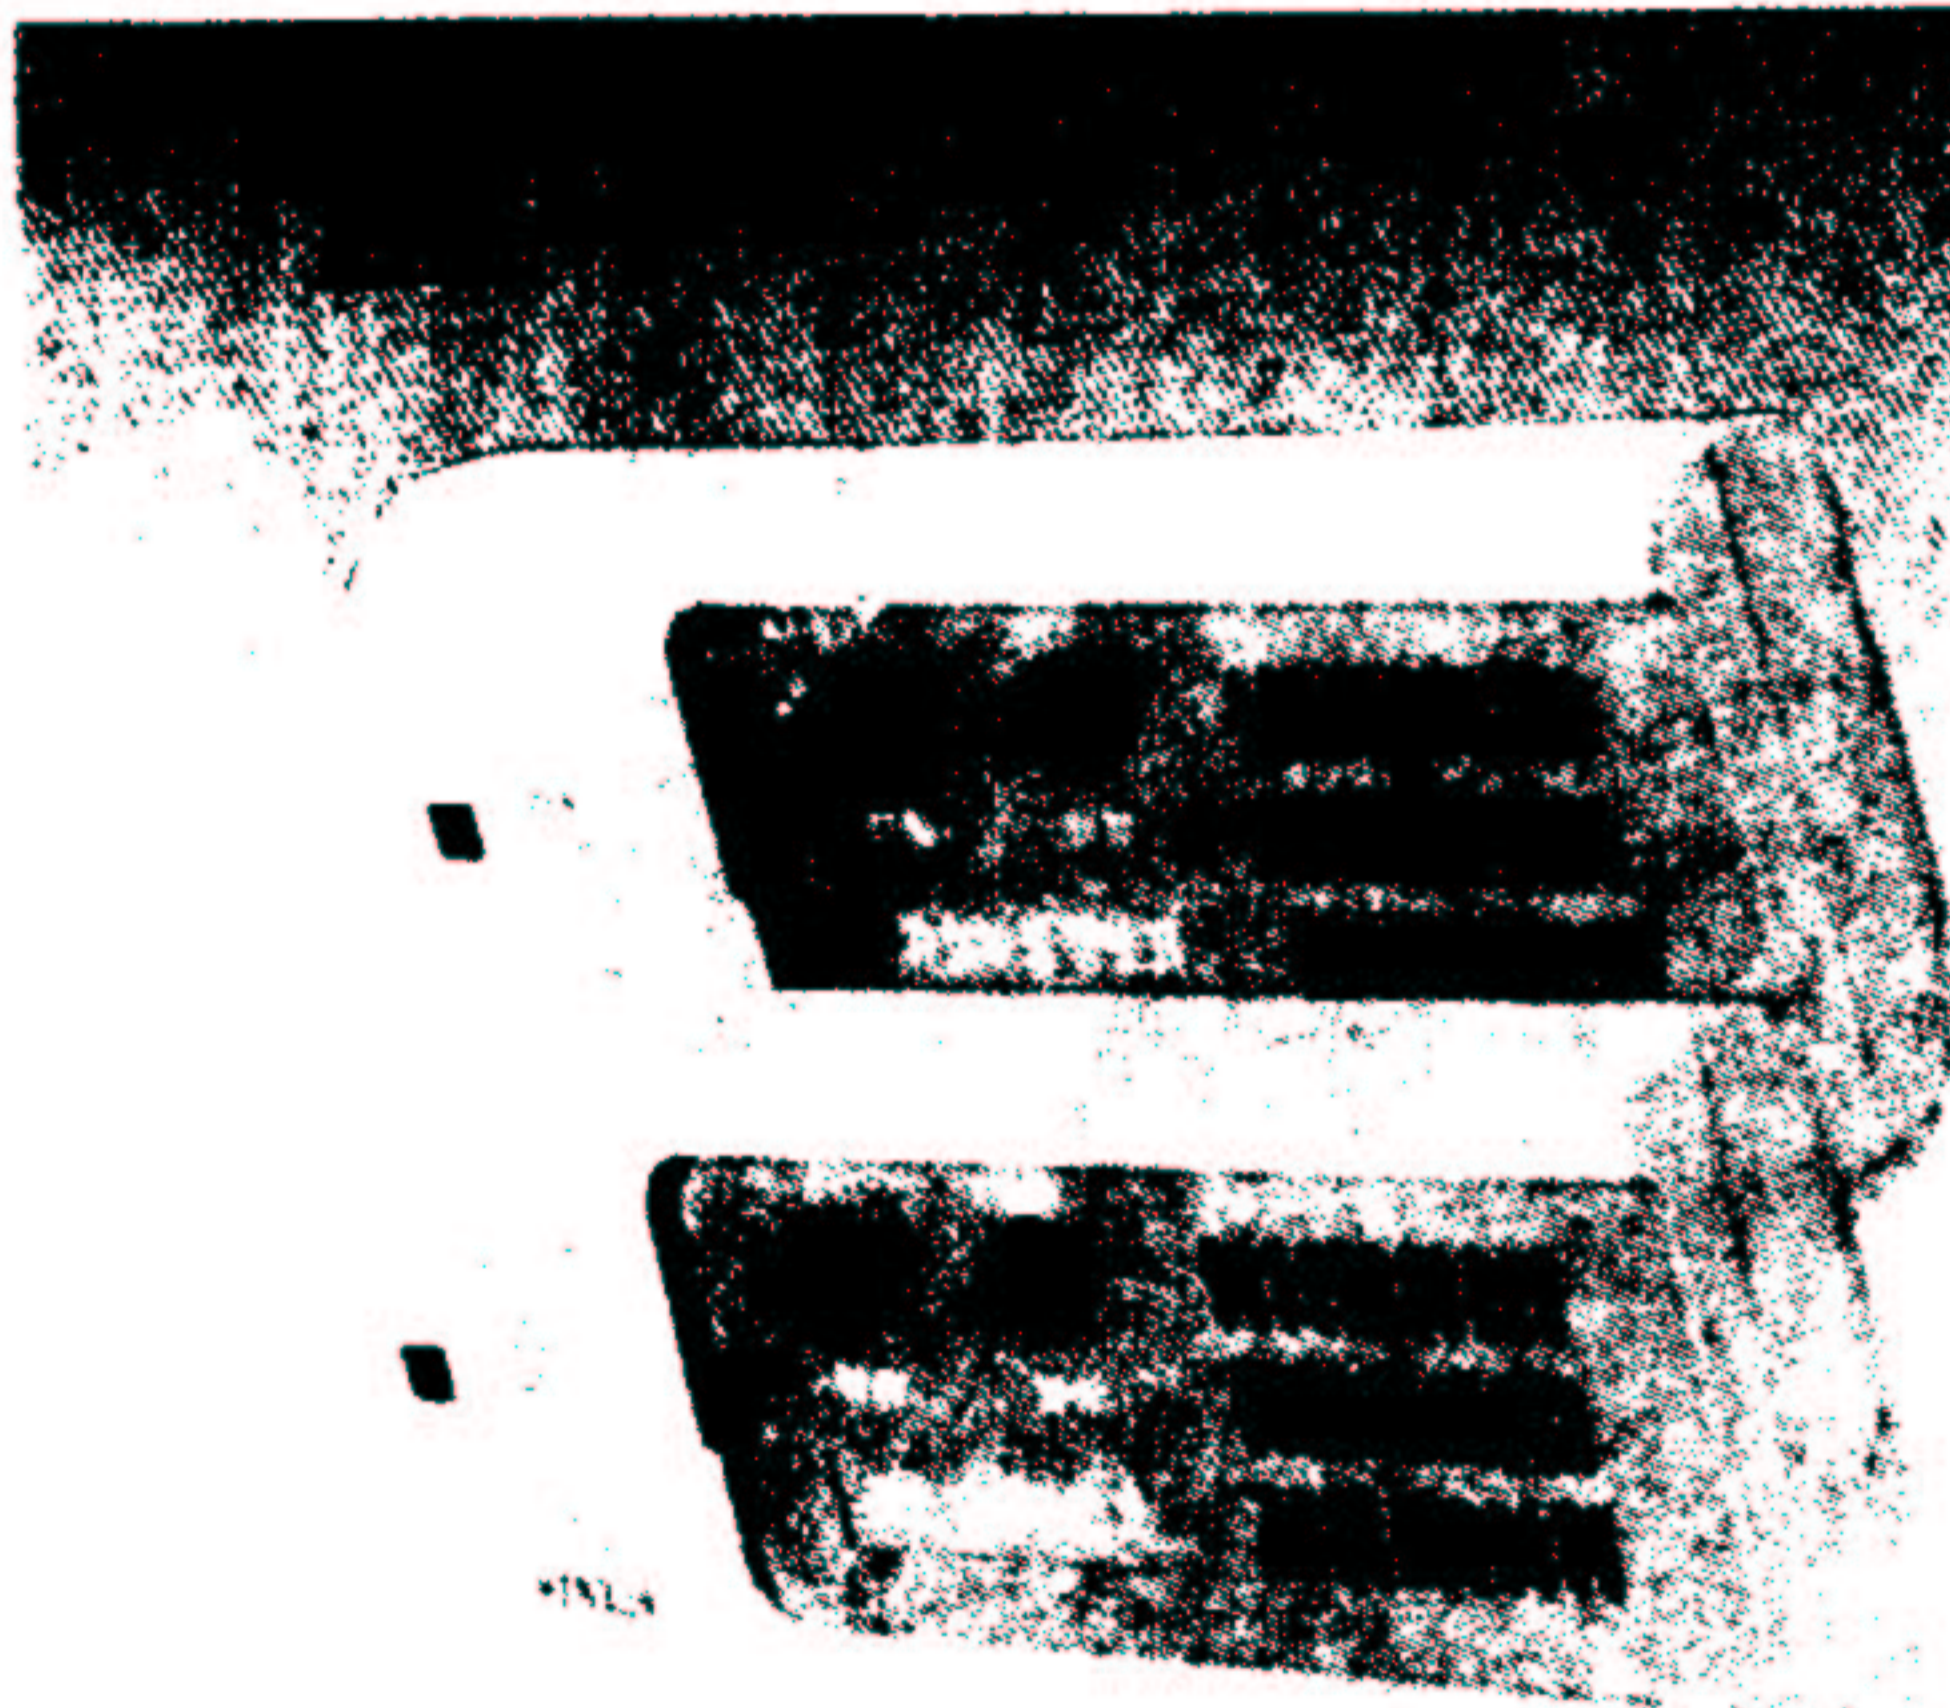


가정용 가스누설경보기 당신을 지켜드립니다.


가정용 가스누설경보기

- 전압변동에 대비한 정전압회로 채택
- 책임있는 사후관리

국민의 생명과 재산을 보호하는 기업

 **기코電子株式会社**
Gas Alarm Electronics Co., Ltd.


본사: 서울 성동구 구의동 54-6 세진빌딩 2층 전화: 457-0183~6

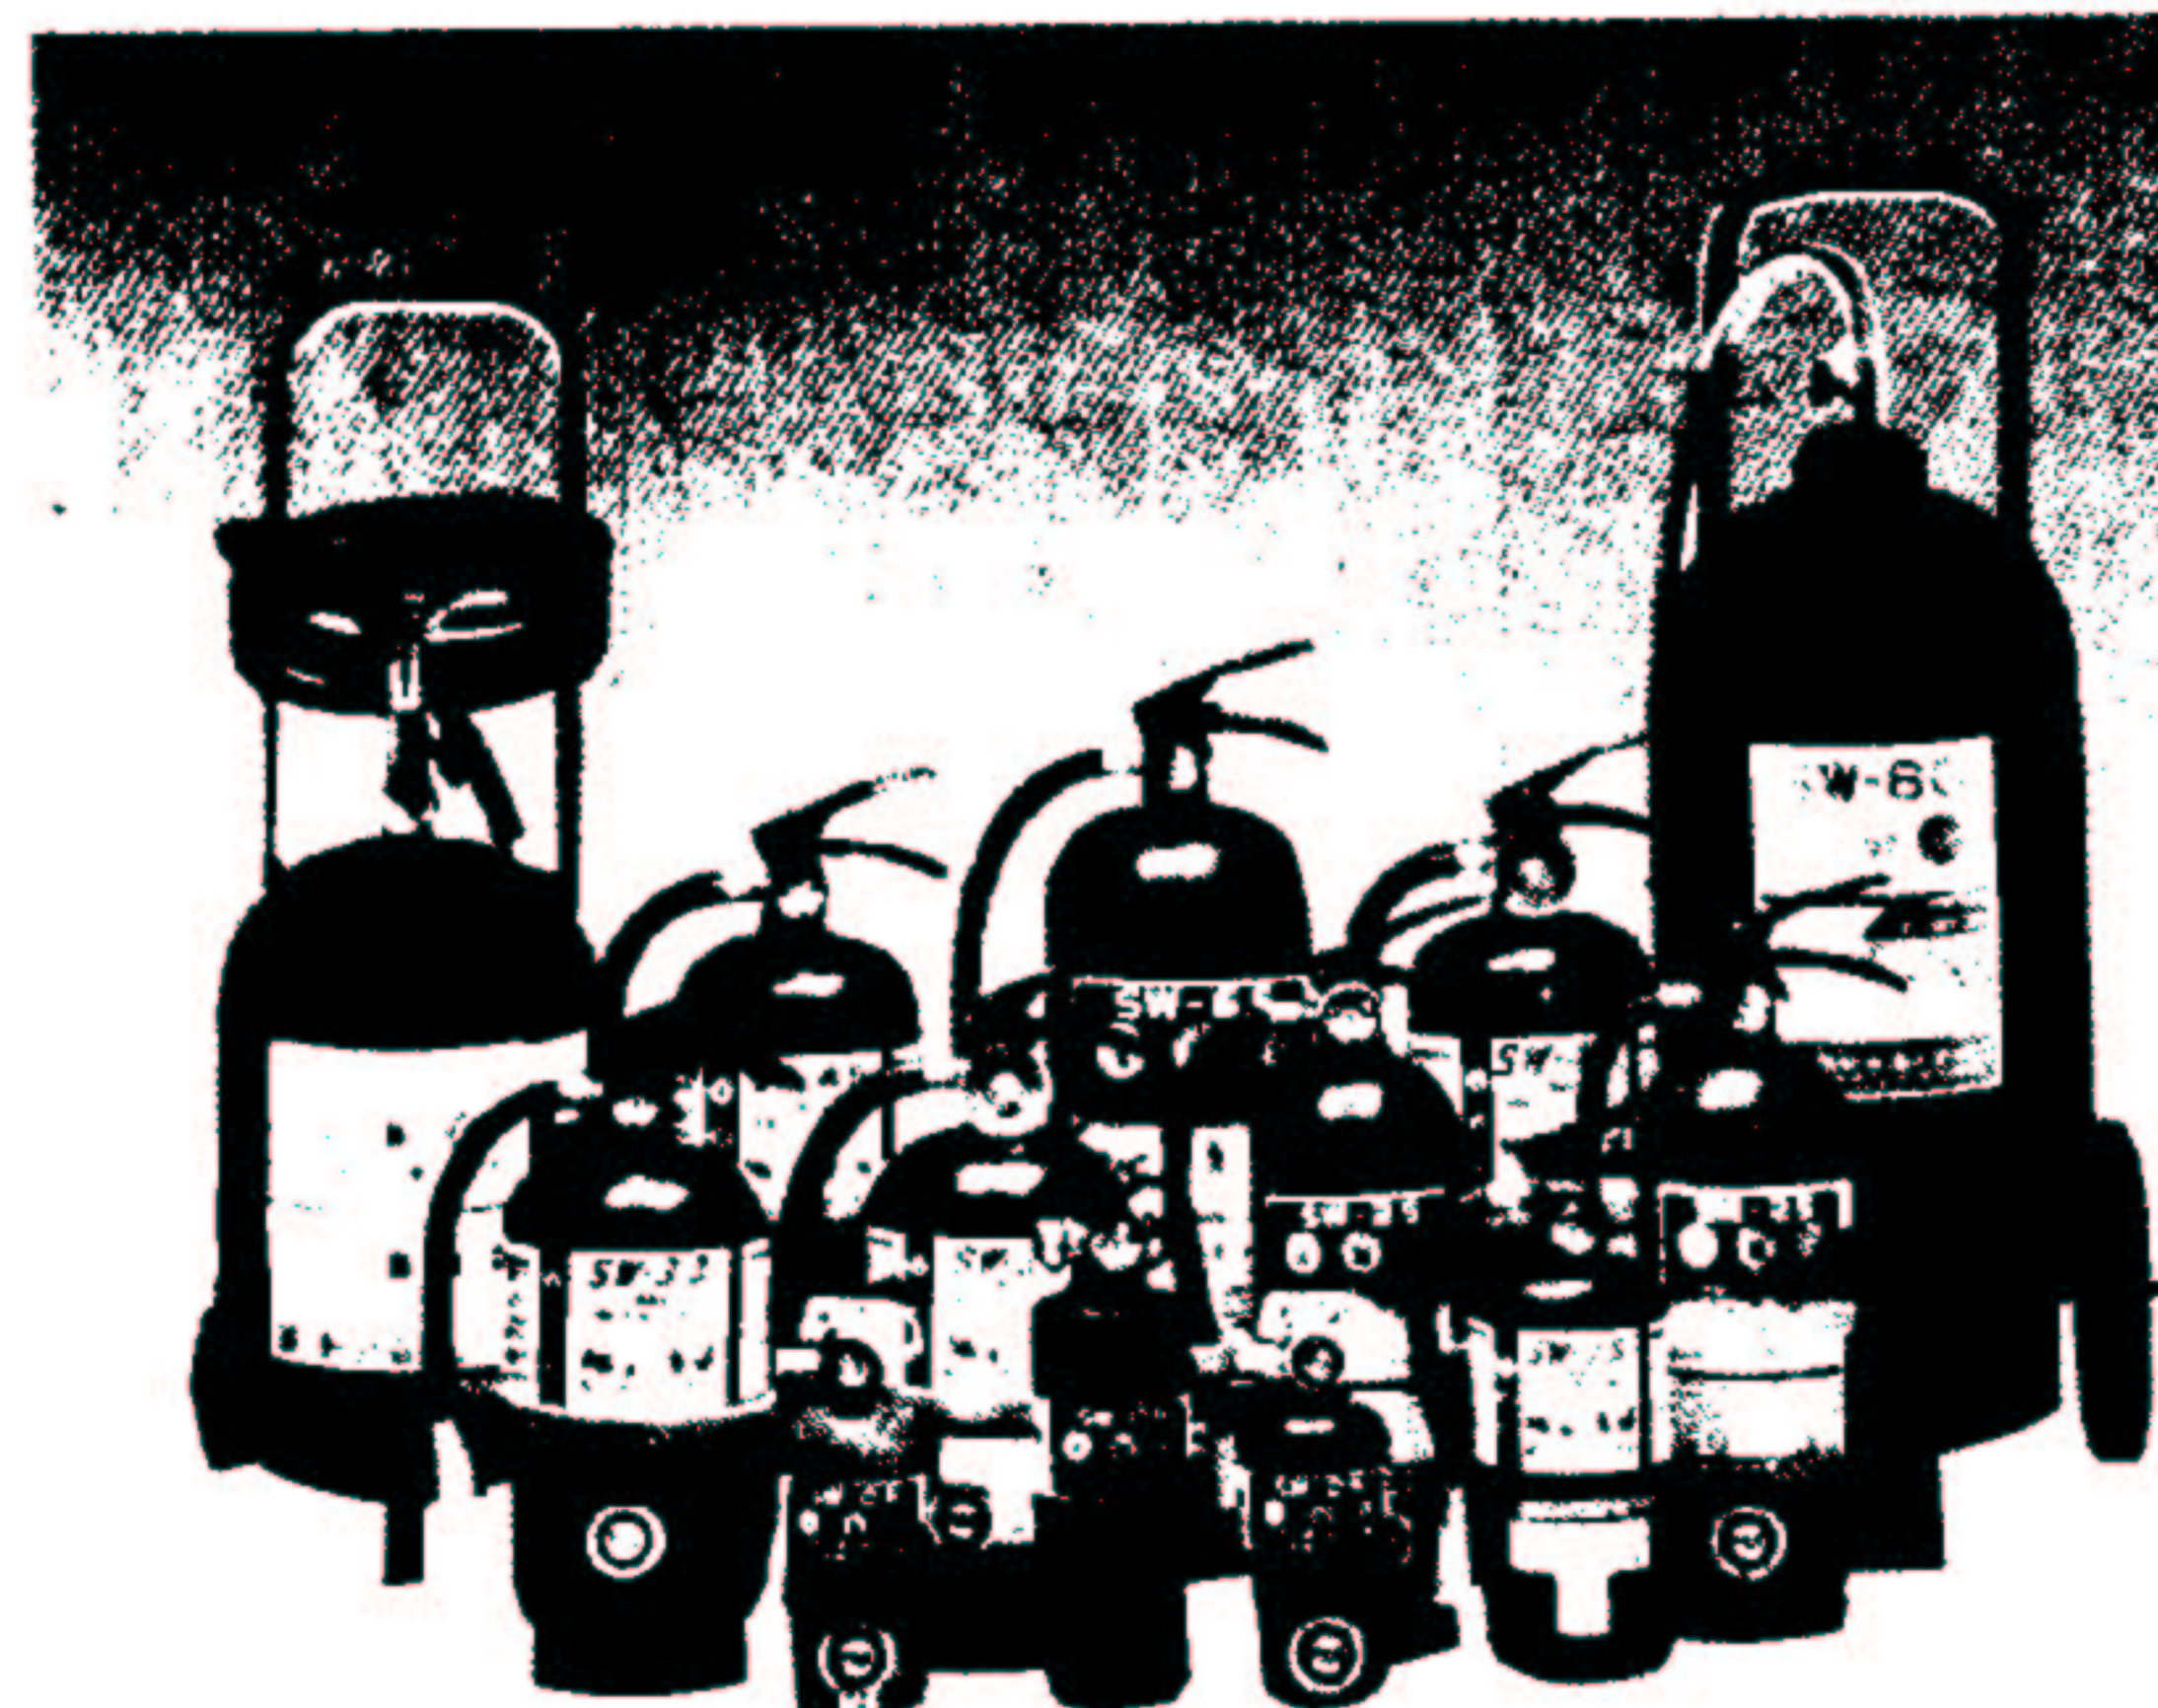

삼우금속공업(주)는 소방업계의 최첨단
기술로 축압식 A·B·C분말소화기를
개발보급함으로써 국민의 생명과 재산을
보호하는데 온 정성을 다하고 있습니다.

* 영업종목: 소화기(축압식 분말소화기)

소화약제 (ABC, BC급 분말 소화약제)

 **三佑金屬工業(株)**
SAM WOO METAL IND. CO., LTD.

공장: 경기도 광주군 오포면 고산리 7-1 전화: (0347)62-4259, 4627

서울사무소: 서울 성동구 성동 2가 232-2번지 전화: (02)482-7751~4

* 상품은 제공처에 의해 변경될 수도 있습니다.